BREKŠU IELA

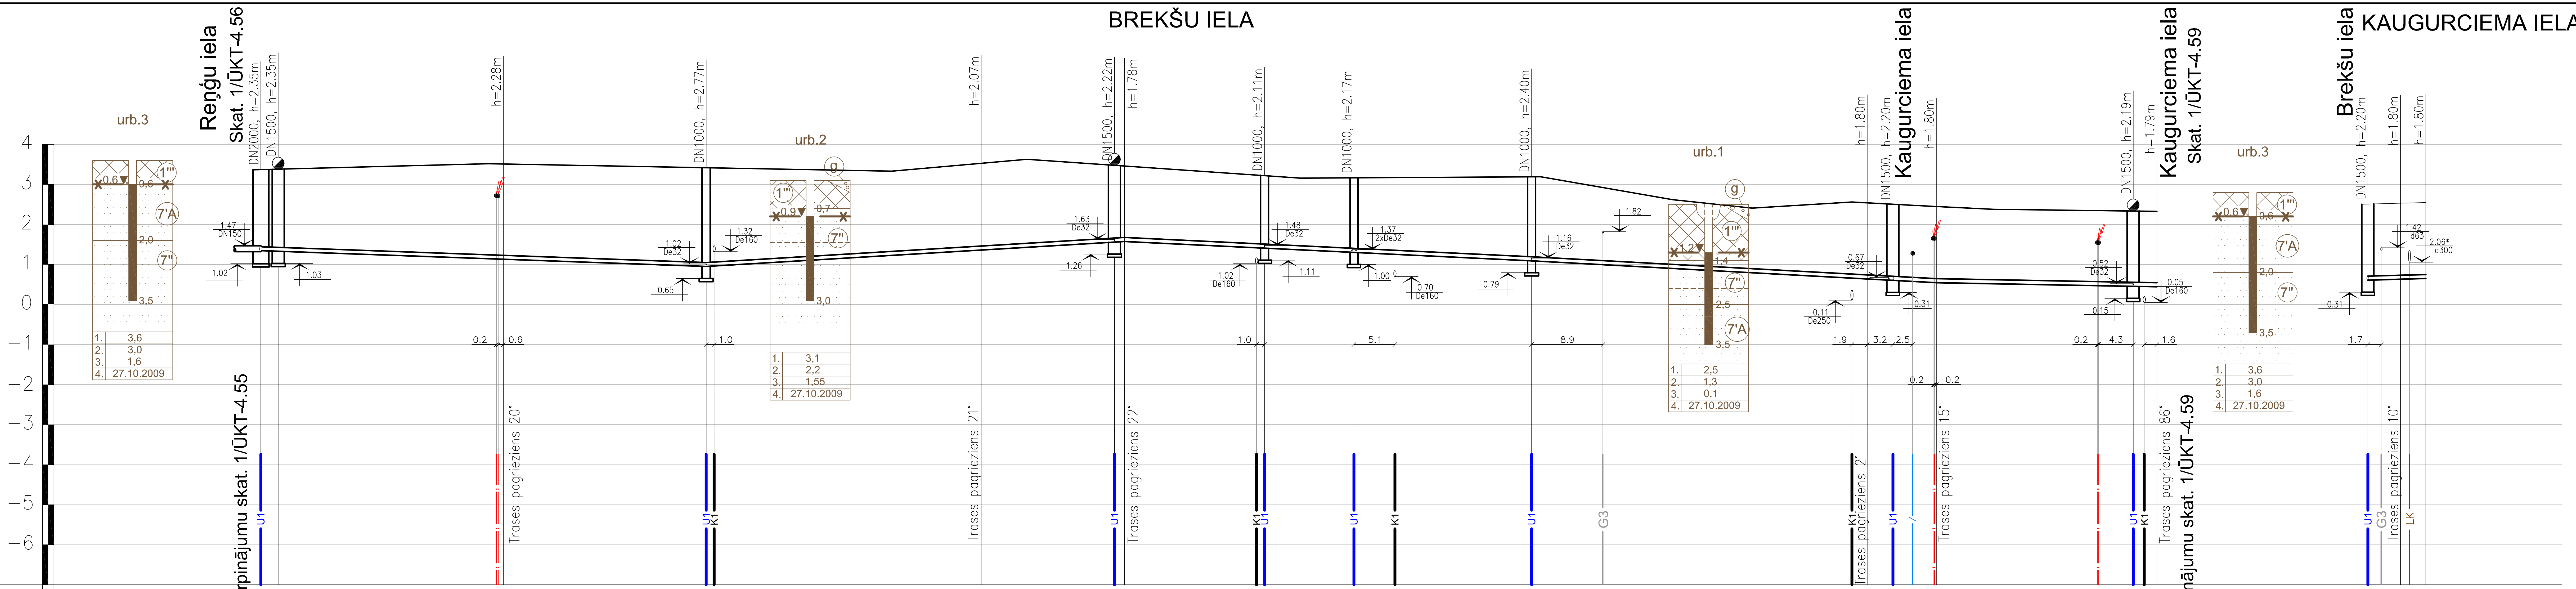

CAURULES VIRSAS ATZĪME, m	1	1.45	1.43	1.23	1.05	1.46	1.66	1.68	1.51	1.40	1.19	0.74	0.71	0.65	0.56	0.54	0.71	0.73	0.75
PROJEKTĒTĀ ZEMES ATZĪME, m	2																		
ESOŠA ZEMES ATZĪME, m	3	3.37	3.38	3.51	3.42	3.53	3.48	3.46	3.22	3.17	3.19	2.54	2.51	2.45	2.34	2.33	2.51	2.53	2.55
AKAS UN PUNKTI	8	U1–8	UH–3	UM–28	U1–9	UM–30	UH–4	UM–32	U1–10	U1–11	U1–12		U1–13	UM–40	UH–5	UM–42	U1–13	UM–38	UM–39

CAURUĻVADA MATERIĀLS, DIAMETRS	4	KAĻAMĀ ĶETA ŪDENSVADA CAURULES, PN10, DN100mm (U1–8 – UM–42); KAĻAMĀ ĶETA ŪDENSVADA CAURULES, PN10, DN100mm (U1–13 – UM–39)
PAMATNE	5	SASKAŅĀ AR TIPVEIDA RASĒJUMU 1/ŪKT–7.2; SASKAŅĀ AR TIPVEIDA RASĒJUMU 1/ŪKT–7.2
SLĪPUMS, mm/m / GARUMS, m	6	7.2 / 55.6; 12.0 / 52.3; 9.6 / 50.9; 10.7 / 50.5; 4.0 / 27.6; 5.5 / 7.3
ATTĀLUMS, m	7	2.2; 28.1; 25.3; 34.4; 16.6; 1.3; 17.5; 11.2; 22.2; 45.1; 5.4; 24.6; 3.0; 4.1; 3.2

PIEZĪMES

1. Plānu ar projektējamo ūdensvadu skatīt rasējumos 1/ŪKT–4.2 un 1/ŪKT–4.3
2. Dotas absolūtās augstuma atzīmes
3. Ģeotehniskās izpētes grunšu apzīmējumus un raksturlielumus skat. 3. sējumā
4. Esošo elektro un sakaru kabeļu iebūves dziļums pieņemts 0.8m
5. Esošās telefona kanalizācijas iebūves dziļums pieņemts 1.2m
6. Projektētā gāzes vada augstuma atzīmes skatīt SIA "WSGH Projekts" 2009.gada sept. izstrādātajā tehniskajā projektā
7. * atzīme precizējama

SIA "Aqua-Brambis"
Skolas iela 21-412, Rīga
LV-1010, Latvija
Tālr.: +371 67332087
Fakss: +371 67178765
info@aqua-brambis.lv

AMATS	UZVĀRDS	PARAKSTS
BŪVPROJ.VAD.	I.LIBKOVSKA	
IZSTRĀDĀJA	M.ANČA	
PĀRBAUDĪJA	S.GOLDMANIS	

FAILS: 4.55...4.68_U1_profils.dwg

PASŪTĪTĀJS: SIA "JŪRMALAS ŪDENS"
PROMENĀDES IELA 1a, JŪRMALA LV-2015, LATVIJA

ŠIFRS: 0906

PROJEKTS: JŪRMALAS ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBAS PROJEKTA 2. KĀRTA

BŪVE: ŪK TĪKLU PAPLAŠINĀŠANA KAUGURCIEMĀ UN ŪDENSVADU IZBŪVE VAIVARU, ASARU UN MELLUŽU RAJONĀ. JAUNU KSS IZBŪVE BRIKŠĶU UN DRAUDZĪBAS IELĀS

NOZARE: ŪDENSAPGĀDE UN KANALIZĀCIJA

LAPA: 1/ŪKT-4.58 LAPAS: 94

RASĒJUMS: ŪDENSVADA GARENPROFILS BREKŠU IELA

STADIJA: TP

MĒROGS: V 1:100; H 1:500

DATUMS: 01.09.2010.